

## ANALYS AV SLITLAGERGRUS

Entreprenör: \_\_\_\_\_ Prov.t datum: **20110824** Lab Provnr: **2006133**  
Objekt: \_\_\_\_\_ Märkning: **S1**  
Leverantör: \_\_\_\_\_ Provtagn.plats: **Runtorp**  
Produkt: **Slitlager 0/16 mm** Provtagare: **JE**


### Analysresultat:

SS-EN 933-1 Kornstorleksfördelning-siktning

### Noteringar

Produktionskontroll  
Tvättsiktat  
JE/Laborant

Grusslitlager enl VVTBT 2007:117

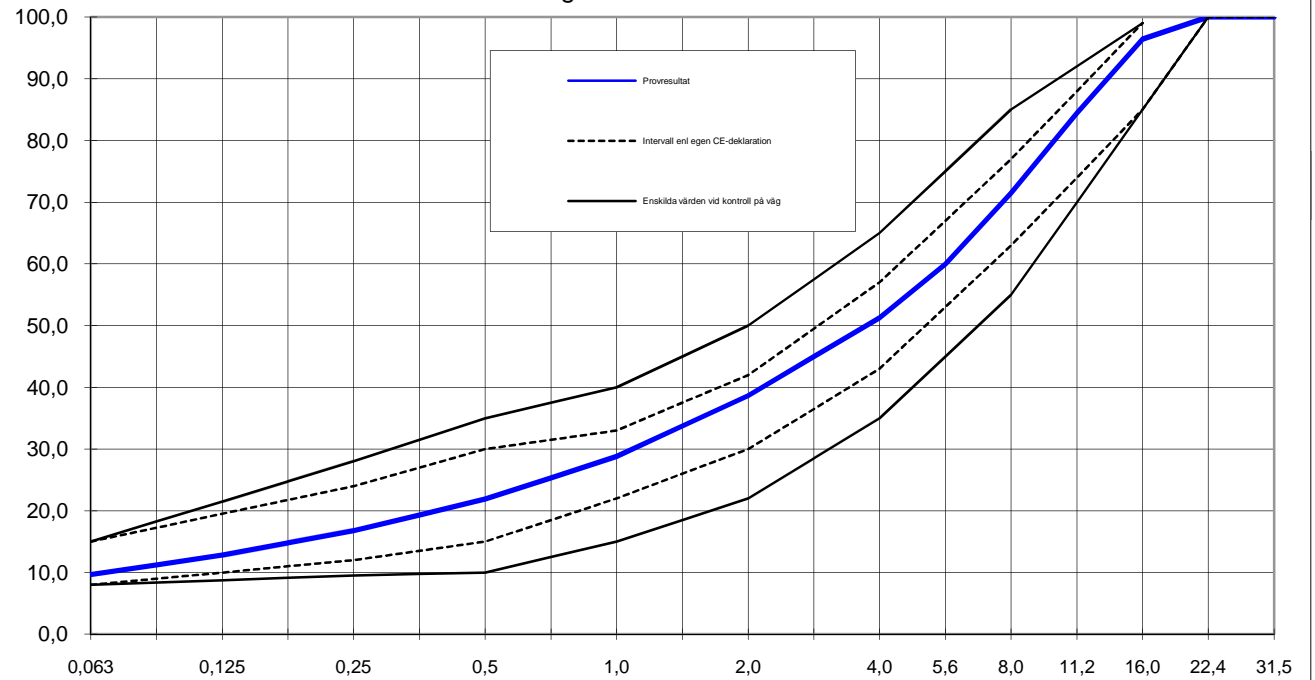

### Passerande mängd vikt-% vid sikt mm

0,063 mm	0,125 mm	0,25 mm	0,5 mm	1,0 mm	2,0 mm	4,0 mm	5,6 mm	8,0 mm	11,2 mm	16,0 mm	22,4 mm	31,5 mm
9,7	12,8	16,8	21,9	28,8	38,7	51,3	60,0	71,5	84,4	96,5	100,0	100,0

AB Nybrogrus 2011-08-26

Underskrift: \_\_\_\_\_